

УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА ИНСТИТУТА
У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

21204 Сремска Каменица,

Пут доктора Голдмана 4

www.uzpi.org.rs

Бр.: 284/10

Интерни број: ЈН 10/2020

Датум: 13.04.2020. год.

Д.П.

На основу чл. 63 став 3. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Захтева заинтересованог лица од 10.04.2020. год. код наручиоца заведеног под бр. 284/9 од 10.04.2020.год., а ради појашњења података из Конкурсне документације за јавну набавку ЈН 1.1.5/2020 Технички материјал, Комисија за јавну набавку ЈН 1.1.5/2020 објављује:

**ПОЈАШЊЕЊЕ ПОДАТАКА И ТЕХНИЧКА ИСПРАВКА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА
ЈН 1.1.5/2020 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ,**

партија бр. III- Материјал за клима системе -филтери

Заинтересовано лице је дана 10.04.2020.год. Комисији за ЈН 1.1.5/2020 упутило питања ради појашњења позиције из обрасца В- Структура цене за партију бр. III- Материјал за клима системе- филтери и то: „У обрасцу В-Структура цене, уписане су две позиције 34. Ова друга, последња у табели, садржи назив „...filter VariCel VXL-E 592x490x149mm”.

Увидом у документацију произвођача (AAF) димензија 149мм тог типа филтера није доступна. Тип VHLE се израђује само у дебљини 292мм”.

VARICEL VXL-E

Performance data

Performance										
Dimensions (mm)			EN1779 2012	Airflow m³/h	Airflow m³/s	Filter surface	Initial resistance (Pa)	Minimum Efficiency (ME) %	Energy class (2015)	Energy consumption (kWh/year)
W	H	D								
592	592	292	F7	3400	0,94	17,8	70	40	A	900
490	592	292	F7	2800	0,78	13,4	70	40	A	-
287	592	292	F7	1700	0,47	7,8	70	40	A	-
592	592	292	F8	3400	0,94	17,8	85	65	A	1050
490	592	292	F8	2800	0,78	13,4	85	65	A	-
287	592	292	F8	1700	0,47	7,8	85	65	A	-
592	592	292	F9	3400	0,94	17,8	100	80	A+	1250
490	592	292	F9	2800	0,78	13,4	100	80	A+	-
287	592	292	F9	1700	0,47	7,8	100	80	A+	-

The width (W) and height (H) dimensions are interchangeable. All performance data are based on ISO 91 2012. Reported value for energy class and annual energy consumption are based on Eurovent Guidelines 4:2014 and ISO 4106-2013. Recommended final resistance is subject to optimisation of the cyclonic costs, but maximum 600 Pa in maximum 600 Pa in maximum of 400 Pa is used for classification purposes. Values can be operated at 25% to 25% of the nominal surface of 3400 m²/h. Above operating temperature is 70°C continuous.

У том случају очекујемо измену конкурсне документације.

Одговор Комисије за ЈН 1.1.5/2020 је следећи:

Направљена је техничка грешка у обрасцу В- Структура цене у партији бр. III- Материјал за клима системе- филтери, тако што су означене две позиције редним бројем 34, те вршимо исправку техничке грешке и обележавамо последњу позицију бројем 35 и објављујемо


Конкурсну документацију са исправљеном техничком грешком бр. 284/11 од 13.04.2020. год. на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 13.04.2020. год.

Спецификација последњег филтера у обрасцу В- Структура цене у партији бр. III- Материјал за клима системе- филтери (сада редни бр. 35) је правилно написана, заиста нам треба филтер дименизија 592x490x149mm. Овај филтер служи за клима-комору „DAIKIN“. Техничка лица Установе су извршила проверу овог филтера и установила да је опис дат у техничкој спецификацији одговарајући, такође су фотографисали филтер што можете видети испод текста. Осим тога, из каталога произвођача клима-коморе „DAIKIN“ се види да се овај филтер производи, а представници „DAIKIN“-а у Србији су нам потврдили исто.

4) Filter Supply

Mounting	Slide
Air Velocity	2.68 m/s
Pressure Drop Design	Medium
Filter Class	F7 ePM1 55%
Filter Energy Classification	C
Filter Name	Varicel M-Pak
Material	Fiber Glass
Dimensions	1x(592x490x149)
Clean Pressure Drop	147 Pa
Medium Pressure Drop	197 Pa
Dirty Pressure Drop	247 Pa



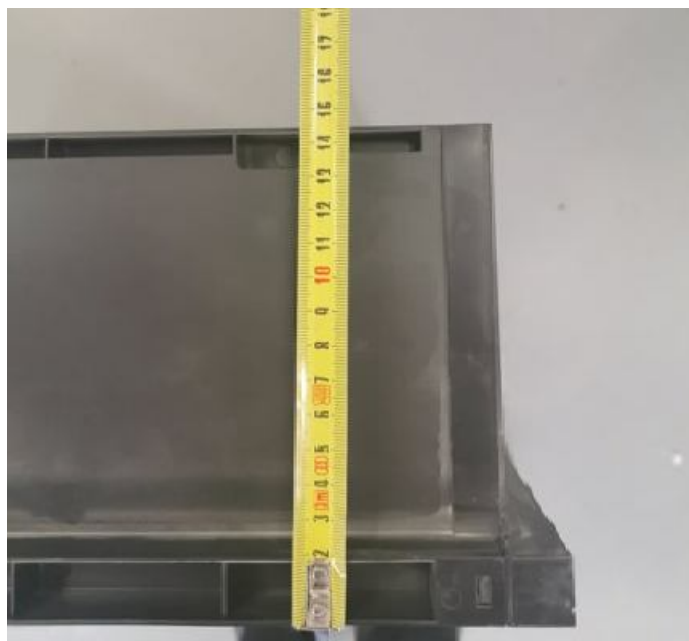

Председник комисије за ЈН 1.1.5/2020

Жана Чобанов дипл. ецц.